

DIAGRAMA DE PARETO:


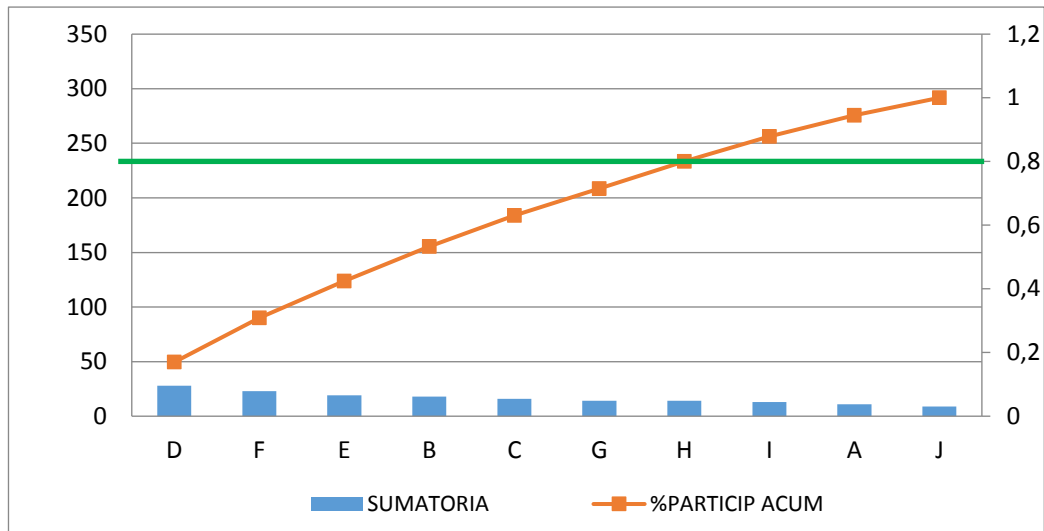


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:

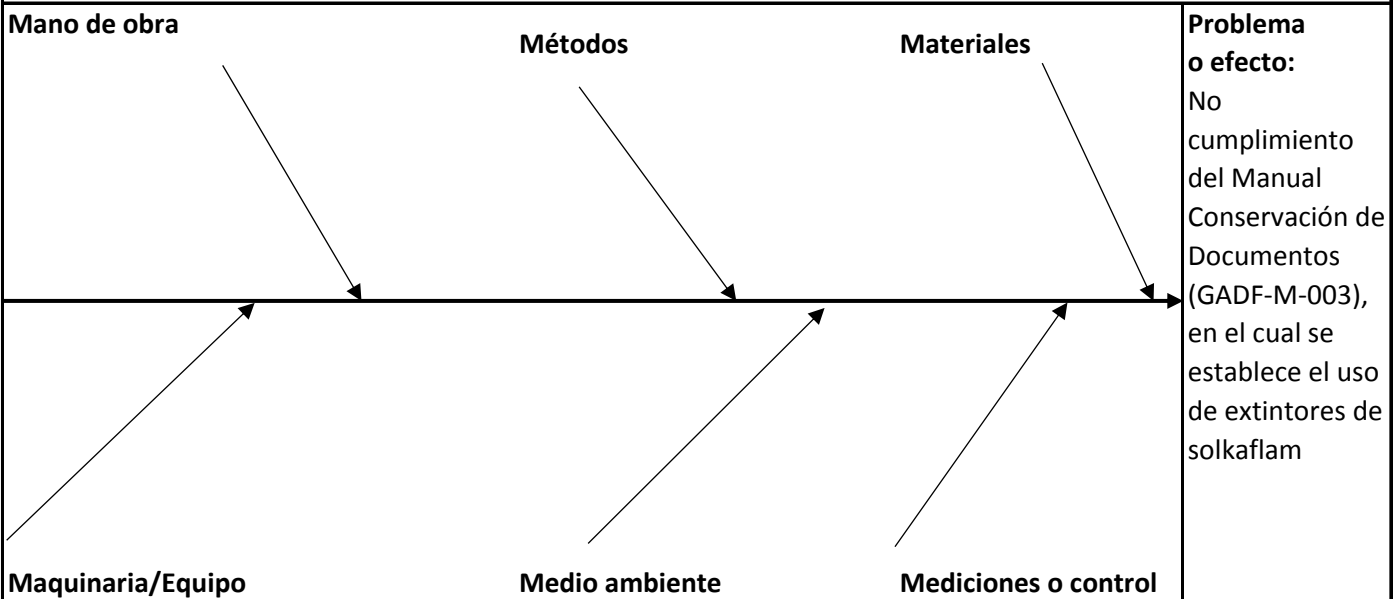

ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

A. Desconocimiento de la normatividad vigente con relación a la conservación de documentos por parte de personal que suministra los extintores

No se consulto con el area responsable del archivo.

No se consulto con el archivo general de la nación.

B. Falta de comunicación entre las areas administrativas al momento de retirar elementos de seguridad (extintor) de las oficinas.

No se consulto con el area responsable del archivo.

PLAN DE ACCIÓN:			
Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
1, Solicitar concepto al AGN sobre el uso de extintores en las areas de archivo de las Entidades.	Carmen Janneth Rodriguez	17/08/2017	100%
2, Revisar y ajustar si aplica el Manual Conservación de Documentos (GADF-M-003) de acuerdo a la normatividad vigente.	Carmen Janneth Rodriguez	17/12/2017	0%
3, Divulgar el Manual Conservación de Documentos (GADF-M-003) al personal del area de Archivo	Carmen Janneth Rodriguez	17/12/2017	0%
APROBACIÓN			
Carmen Janneth Rodriguez M.			
OBSERVACIONES:			
Se recibio concepto por parte del AGN sobre la clase de extintores a utilizar en las areas de Archivo.			
SEGUIMIENTO A RESULTADOS			
FECHA DE SEGUIMIENTO		% Avance	
Fecha:		33%	
Fecha:			
Fecha:			
LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:			
Se implementó:	Si _____	No _____	
Solucionó el problema:	Si _____	No _____	
Solicita nueva acción	Si _____	No _____	
COMENTARIOS:			
Nombre y cargo: _____		Fecha: _____	
Nombre y cargo: _____		Fecha: _____	